

令和3年12月14日

教職員 各位
学生 各位


施設環境安全課

2号館北棟2階210室エアコン更新工事について（お知らせ）


2号館北棟2階210室エアコン更新工事に伴い、騒音・振動作業がありますので、下記の通りお知らせいたします。
ご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

記

1. 工事日時
令和3年12月19日（日） 8:30～15:00
2. 工事場所
2号館北棟2階210室
添付「工事場所」参照ください。
3. 騒音・振動作業
天井へアンカー打設の際に、騒音及び上階で振動が発生いたします。
4. 施工業者：（株）伊藤設備工業所
5. 本学担当：施設環境安全課設備係 中谷・村上（内線：7965）
E-mail：setsubi@jim.kit.ac.jp

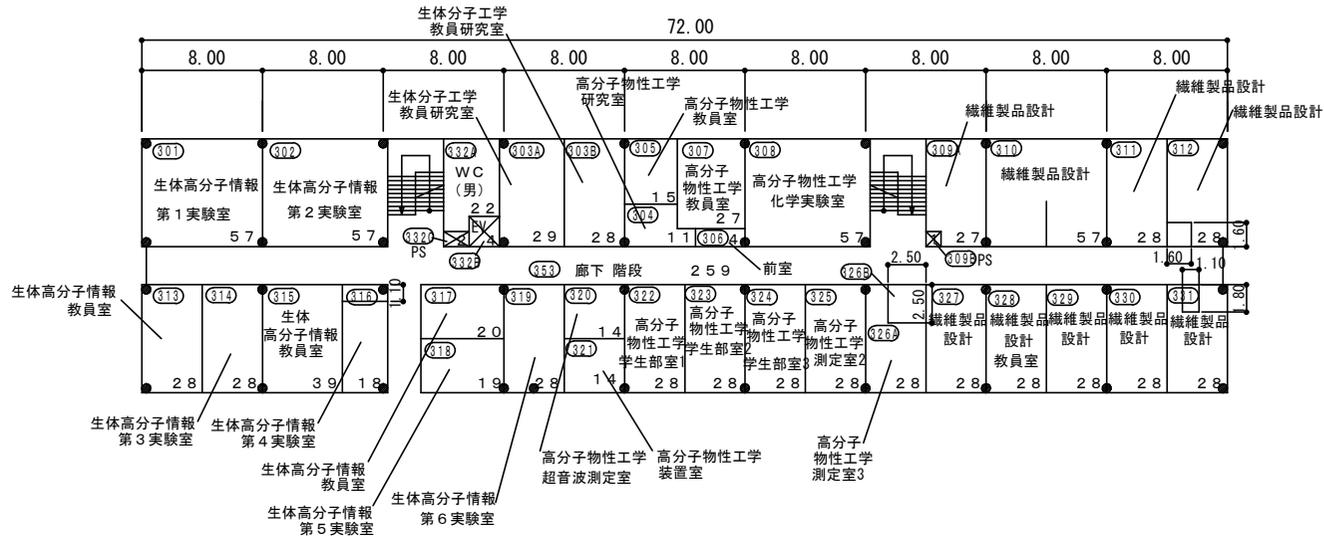

2号館北棟 3階平面図

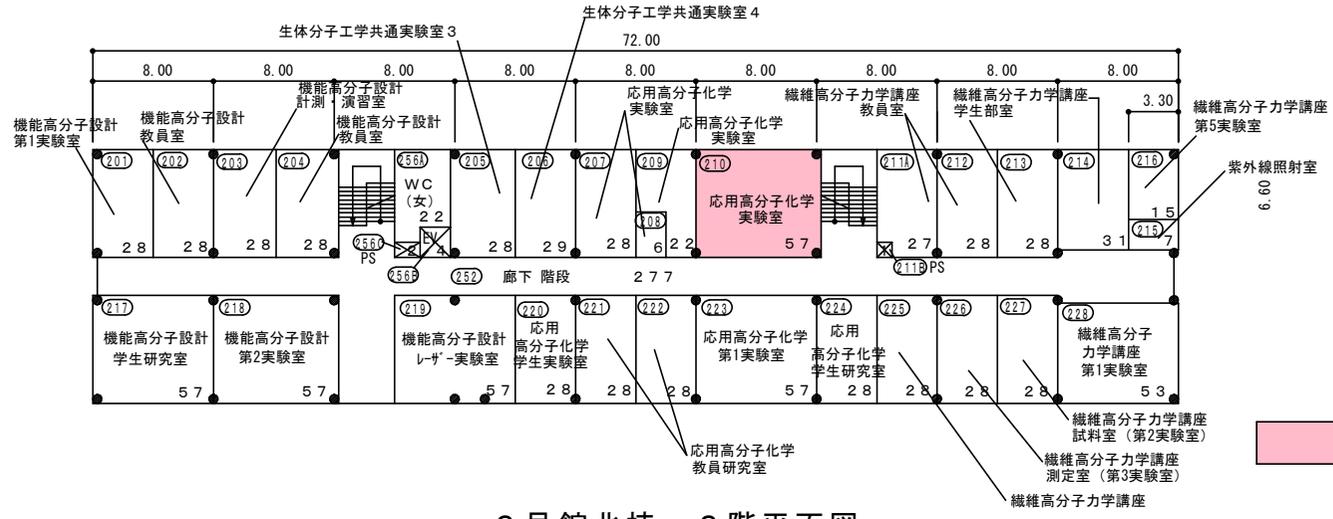

2号館北棟 2階平面図

■ : 工事場所