

令和6年 8月 8日

教職員 各位
学生各位

施設環境安全課

(松ヶ崎) 連結送水管等の点検実施について (お知らせ)

標記について、下記の通りお知らせします。


作業に伴い周辺でポンプ車の停車等を行います。ご理解ご協力をお願いいたします。

記

1. 作業場所 (松ヶ崎) 構内
2. 作業日時 令和6年10月1日(火) 9時~17時予定
3. 作業内容 (松ヶ崎) 東1号館、東2号館、1号館、2号館、6・8号館、10号館、12号館
に設置されている連結送水管の耐圧試験、および 消火栓ホースの耐圧試験等を行います。
4. 注意事項 点検作業に伴い、建物周辺にポンプ車を駐車し、点検設備のある周辺で 作業を行っていることがあります
ので ご協力お願いいたします。
5. 工事業者 株式会社大興設備開発
6. 本学担当者及び連絡先 施設環境安全課 梅上 (内線7082) setsubi@jim.kit.ac.jp

閉じる

10月1日（火）9時～17時予定
連結送水管耐圧試験実施

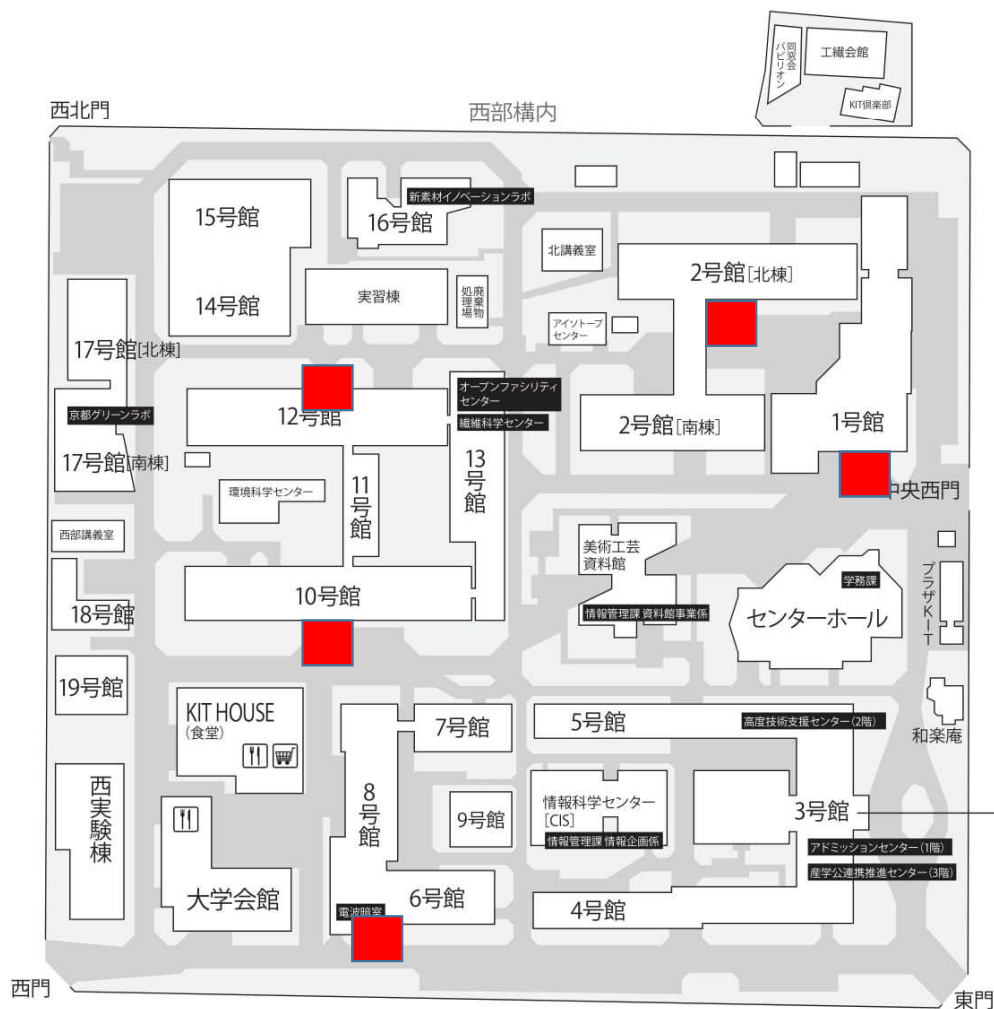

■（作業用）ポンプ車停車予定場所